

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 377п/23

от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Шпаньково, ёмкость хранения воды
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.10.2023г. 07 час. 55 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	4/377п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,4	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед. pH	7,4	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	⁰ Ж	7,2	± 1,08	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм ³	452	± 45,2	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,4	± 0,28	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний. Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«26» января 2023г.



ПРОТОКОЛ № 807

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 807-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Шпаньково (ёмкость для хранения воды)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.

Дата начала исследований: 23.01.2023г.

Дата окончания исследований: 26.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 807-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°C	КОЕ /см ³	62	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Федорова Л.М.</u> <i>ФИО</i>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Заведующий лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Алексеев Л.И.</u> <i>ФИО</i>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 53
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 07 час. 30 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Шпаньково, ёмкость хранения воды
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890
действительно до 09.02.2022г.,

рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электро дом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная
проверка, до 09.02.2022г.,

Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.

Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о
проверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,4	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	432	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,68	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	< 0,1	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	15	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,014	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	13,7	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	20	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 466п/23

от « 03 » ноября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Шпаньково, ёмкость хранения воды
6. Акт отбора:	№ 78 от 03.11.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 11п от 01.11.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.11.2023г. 07 час. 00 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	1/466п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.11.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,4	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
 Должность

Иванова С.Е.
 ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 574п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Шпаньково, ёмкость хранения воды
6. Акт отбора:	№ 100 от 19.12.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	19.12.2023г. 07 час. 00 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	
14. Шифр пробы:	1/574п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,4	$\pm 0,42$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,25	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний. Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.
22 марта 2023



Протокол испытаний КХА № 194
от 22 марта 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	22.03.2023г. 08 час. 15 мин.
Дата и время доставки пробы:	22.03.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, Борницкий лес, скв. б/н
Акт отбора проб:	№ 34 от 22 марта 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	22.03.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/15-02-2022/135529107, действительно до 14.02.2023г.

pH-метр pH-150МИ в комплекте с pH-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, свид. о поверке № С-СП/15-02-2022/135529106, дата проверки 15.02.2022г., действительно до 14.02.2023г.,

Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/15-02-2022/135529105, действительно до 14.02.2023г.,

Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о проверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	0,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	pH	ед. pH	7,9	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	6,8	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	380	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,82	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПав	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское. д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«27» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 813

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного горячего водоснабжения 813-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.


Дата окончания исследований: 25.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 813-2/Б-ПК / вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены в 20 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Энтерококки	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское. д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 М.И.Теперина/

подпись ФИО

«27» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 812

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного горячего водоснабжения 812-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (котельная)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.

Дата окончания исследований: 25.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 812-2/Б-ПК / вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены в 20 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Энтерококки	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеева Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

/И.И.Теперина/

подпись ФИО

«26» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 811

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 811-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.


Дата окончания исследований: 26.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 811-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	62	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское. д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 М.И.Теперина/

подпись ФИО

«26» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 810

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 810-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.


Дата окончания исследований: 26.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 810-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°C	КОЕ /см ³	61	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.
23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 59
от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Горячая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 09 час. 10 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная гор. вода
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
 Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890 действительно до 09.02.2022г.,
 рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная проверка, до 09.02.2022г.,
 Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.
 Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о поверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2
4	рН	ед. рН	7,6	в пределах 6-9	ПНД Ф14,1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	7,23	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	28	Не более 500	ГОСТ 31940-2012,метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,004	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

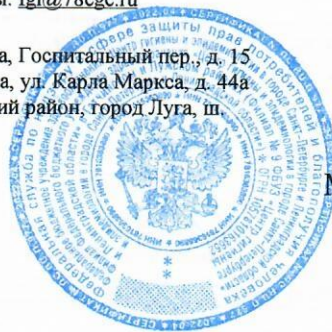
Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское. д. 13



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«27» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 809

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 809-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория

наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.


Дата окончания исследований: 25.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 809-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ /см ³	1	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	Федорова Л.М. ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	Алексеев Л.И. ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«27» января 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 808

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 808-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 23 января 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 23 января 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 23 января 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория

наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а


Дата доставки пробы (образца): 23.01.2023г.


Дата начала исследований: 23.01.2023г.

Дата окончания исследований: 25.01.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД**Исследования:**

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 808-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеева Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------


-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 * Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 57
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 08 час. 30 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890
действительно до 09.02.2022г.,

pH-метр pH-150МИ в комплекте с pH-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная
поверка, до 09.02.2022г.,

Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.

Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о
поверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,31	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,13	не более 0,3	ГОСТ 4011-72.п.2
4	pH	ед. pH	7,7	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	411	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,73	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	< 0,1	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	6,0	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,004	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	8,0	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	15	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 * Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 58
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Горячая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 08 час. 50 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная гор. вода
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
 Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890
 действительно до 09.02.2022г.,
 рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электро дом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная
 проверка, до 09.02.2022г.,
 Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.
 Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о
 проверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,5	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	7,23	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	26	Не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,004	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 56
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 08 час. 20 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
 Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890 действительно до 09.02.2022г.,
 рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная проверка, до 09.02.2022г.,
 Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.
 Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о проверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.


Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,31	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,16	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,6	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	387	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,73	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод З
9	Ионы аммония	мг/дм ³	< 0,1	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	6,0	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,004	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	8,0	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	15	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод З
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 55
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 08 час. 00 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
 Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890 действительно до 09.02.2022г.,
 рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная проверка, до 09.02.2022г.,
 Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.
 Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о проверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.


Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,5	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	400	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,62	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	< 0,1	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	5,4	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	6,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	14	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
 тел./факс; (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21AO61
 дата внесения в реестр 30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 * Нестерёнок К.С.
 23 января 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 54
 от 23 января 2023 г.

Заказчик:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА:	Питьевая вода
Вид пробы:	разовая (простая)
Цель проводимых работ:	Контроль качества воды
Дата и время отбора проб:	23.01.2023г. 07 час. 50 мин.
Дата и время доставки пробы:	23.01.2023г. 10 час. 30 мин.
Условия транспортировки и хранения пробы:	автотранспорт
Условия окружающей среды во время отбора пробы:	не требуются
Сведения об используемом оборудовании:	не требуются
Место отбора пробы:	Гатчинский район, п. Елизаветино, колонка
Акт отбора проб:	№ 9 от 23 января 2023 г.
Метод отбора пробы:	В соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
Дата проведения испытания:	23.01.2023г.
Дополнительная информация:	Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Сведения о средствах измерения, использованных при проведении испытаний:
 Спектрофотометр ПЭ -5400ВИ, зав.№ 54ВИ1773, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303890
 действительно до 09.02.2022г.,
 рН-метр рН-150МИ в комплекте с рН-электродом ЭСК-10603/7 №27172, зав. № 3578, Первичная
 проверка, до 09.02.2022г.,
 Флюорат-02-5М, зав. №8367, свид. о поверке № С-СП/10-02-2021/44303887 до 09.02.2022г.
 Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А, зав.№ 13525046, Электронное свидетельство о
 поверке С-СП/27-01-2022/127193710, действительно до 26.01.2023г.

Результат испытаний:

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,3	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	390	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,62	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	< 0,1	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	5,4	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	6,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	14	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____ К.С. Нестерёнок

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 317п/23
от « 19 » сентября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35 |
| 6. Акт отбора: | № 54 от 19.09.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 9п от 01.09.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 19.09.2023г. 09 час. 50 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | соответствуют нормативным требованиям |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | |
| 14. Шифр пробы: | 11/317п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 19.09.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	$\pm 0,48$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,7	$\pm 0,2$	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	9,8	$\pm 0,98$	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	30	$\pm 3,3$	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	< 0,002	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 316п/23

от « 19 » сентября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 47 |
| 6. Акт отбора: | № 54 от 19.09.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 9п от 01.09.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 19.09.2023г. 09 час. 30 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | соответствуют нормативным требованиям |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | |
| 14. Шифр пробы: | 10/316п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 19.09.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	± 0,48	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,5	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	9,0	± 0,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	26	± 2,86	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	< 0,002	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 311п/23

от « 19 » сентября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 54 от 19.09.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 9п от 01.09.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.09.2023. 08 час. 15 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	5/311п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.09.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 310п/23

от « 19 » сентября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 54 от 19.09.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 9п от 01.09.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.09.2023. 08 час. 00 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	4/310п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.09.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____ К.С. Нестерёнок

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 309п/23

от « 19 » сентября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 54 от 19.09.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 9п от 01.09.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.09.2023. 07 час. 40 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	3/309п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.09.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)


Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 472п/23

от « 03 » ноября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Горячая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 78 от 03.11.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 11п от 01.11.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.11.2023г. 08 час. 45 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	7/472п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.11.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,6	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	11	± 1,1	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	30	± 3,3	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,005	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
 Должность

Иванова С.Е.
 ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации


RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 470п/23

от « 03 » ноября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 78 от 03.11.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 11п от 01.11.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	03.11.2023г. 08 час. 10 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	
14. Шифр пробы:	5/470п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.11.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории
К.С. Нестеренко

« 19 » сентября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 308п/23
от « 19 » сентября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 47
6. Акт отбора:	№ 54 от 19.09.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 9п от 01.09.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	19.09.2023. 07 час. 25 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	
14. Шифр пробы:	2/308п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.09.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

Окончание протокола


подпись

Дата выдачи протокола 19 сентября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru


Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 467п/23
от « 03 » ноября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Питьевая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 47 |
| 6. Акт отбора: | № 78 от 03.11.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 11п от 01.11.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 03.11.2023г. 07 час. 25 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 2/467п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 03.11.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,2	$\pm 0,36$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 468п/23
от « 03 » ноября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Питьевая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ |
| 6. Акт отбора: | № 78 от 03.11.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 11п от 01.11.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 03.11.2023г. 07 час. 35 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | соответствуют нормативным требованиям |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | |
| 14. Шифр пробы: | 3/468п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 03.11.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при R=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,2	± 0,36	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » ноября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 471п/23
от « 03 » ноября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 47 |
| 6. Акт отбора: | № 78 от 03.11.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 11п от 01.11.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» |
| 10. Вид пробы: | разовая (простая) |
| 11. Дата и время отбора: | 03.11.2023г. 08 час. 30 мин. |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | автотранспорт |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 6/471п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 03.11.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,2	$\pm 0,36$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,5	$\pm 0,2$	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	11	$\pm 1,1$	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	26	$\pm 2,86$	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,005	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись


Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории


К.С. Нестерёнок
« 03 » ноября 2023г.



Протокол испытаний КХА № 469п/23
от « 03 » ноября 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы | Питьевая вода |
| испытаний: | |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35 |
| 6. Акт отбора: | № 78 от 03.11.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 11п от 01.11.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» |
| 10. Вид пробы: | разовая (простая) |
| 11. Дата и время отбора: | 03.11.2023г. 07 час. 55 мин. |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | автотранспорт |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 4/469п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 03.11.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 ноября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)


Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 575п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, колонка № 100 от 19.12.2023 г.
6. Акт отбора:	ручной
7. Метод отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
8. План отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	разовая (простая) 19.12.2023г. 07 час. 30 мин.
10. Вид пробы:	автотранспорт
11. Дата и время отбора:	
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	
14. Шифр пробы:	2/575п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,6	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 576п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 100 от 19.12.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.12.2023г. 07 час. 50 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	3/576п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,6	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 577п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 100 от 19.12.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.12.2023г. 08 час. 20 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	4/577п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)


Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 578п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 100 от 19.12.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.12.2023г. 08 час. 40 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	5/578п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний. Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись


Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 579п/23

от « 19 » декабря 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 20 |
| 6. Акт отбора: | № 100 от 19.12.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 12п от 01.12.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» |
| 10. Вид пробы: | разовая (простая) |
| 11. Дата и время отбора: | 19.12.2023г. 09 час. 00 мин. |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | автотранспорт |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 6/579п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 19.12.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед. pH	7,5	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	11,6	± 1,16	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	27	± 2,97	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,004	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
 Должность

Иванова С.Е.
 ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 19 » декабря 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 580п/23

от « 19 » декабря 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Горячая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 100 от 19.12.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 12п от 01.12.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	19.12.2023г. 09 час. 30 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	7/580п/23
15. Даты проведения испытаний:	19.12.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	$\pm 0,3$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,6	$\pm 0,2$	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	12,3	$\pm 1,23$	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	2,9	$\pm 0,81$	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,004	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 19 декабря 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 383п/23
от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Горячая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 20
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	03.10.2023г. 09 час. 35 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	10/383п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	3	± 0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,31	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,5	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	9	± 0,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	25	± 5,0	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,003	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
 Должность

Иванова С.Е.
 ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 384п/23
от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы	Горячая вода
испытаний:	
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.10.2023г. 09 час. 55 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	11/384п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	3	$\pm 0,9$	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,37	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,6	$\pm 0,2$	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм ³	9,8	$\pm 0,98$	не более 350	ГОСТ 4245-72
8	Сульфат-ион	мг/дм ³	29	$\pm 3,19$	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
9	Медь	мг/дм ³	0,003	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.

Для документов

М.П.

Протокол испытаний КХА № 379п/23

от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	03.10.2023г. 08 час. 30 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	6/379п/23
14. Шифр пробы:	03.10.2023г.
15. Даты проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
17. Место проведения испытаний:	
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	3	± 0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,43	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед. pH	7,5	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	⁰ Ж	7,5	± 1,12	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм ³	461	± 46,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1	± 0,2	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21A061

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____ К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 380п/23

от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.10.2023г. 08 час. 45 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	7/380п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	± 0,48	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,7	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	° Ж	7,5	± 1,12	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм ³	483	± 48,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,09	± 0,22	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний. Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.

М.П.

Протокол испытаний КХА № 381п/23

от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 61 от 03.10.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	03.10.2023г. 08 час. 55 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	8/381п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	± 0,48	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,6	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	⁰ Ж	7,5	± 1,12	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм ³	491	± 49,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,09	± 0,22	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/
подпись ФИО

«21» марта 2023г.

М.П.



ПРОТОКОЛ № 2601

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного водоснабжения 2601-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (котельная №20)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.

Дата начала исследований: 16.03.2023г.

Дата окончания исследований: 20.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2601-2/Б-ПК / вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены в 20 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Энтерококки	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

/И.И.Теперина/

подпись ФИО

«21» марта 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 2602

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного водоснабжения 2602-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная №35)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.

Дата начала исследований: 16.03.2023г.


Дата окончания исследований: 20.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2602-2/Б-ПК / вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены в 20 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Энтерококки	определение в 100 см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/
подпись ФИО
«21» марта 2023г.

М.П.



ПРОТОКОЛ № 2594

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21
Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21
Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.
Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.
Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 2594-2/Б-ПК
Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется
Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.
Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.
Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.
Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)
НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.


Дата начала исследований: 16.03.2023г.


Дата окончания исследований: 20.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2594-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	3	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 171п/23

от « 04 » июля 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Шпаньково, скв. № 2906/2
6. Акт отбора:	№ 32 от 04.07.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 7п от 03.07.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	04.07.2023. 08 час. 15 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	6/171п/23
15. Даты проведения испытаний:	04.07.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	0,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	pH	ед. pH	7,7	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	443	± 44,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,8	± 0,16	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

 подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестеренок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 166п/23

от « 04 » июля 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Шпаньково, ёмкость хранения воды
6. Акт отбора:	№ 32 от 04.07.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 7п от 03.07.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
10. Вид пробы:	04.07.2023. 07 час. 00 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	1/166п/23
15. Даты проведения испытаний:	04.07.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	0,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	pH	ед. pH	7,7	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	456	± 45,6	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,72	± 0,14	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АП АВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.

Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«21» марта 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2593

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 2593-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Шпаньково (ёмкость для хранения воды)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.

Дата начала исследований: 16.03.2023г.


Дата окончания исследований: 21.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2593-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	68	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru


Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер, д. 13
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/
подпись ФИО

«28» июля 2023г.



ПРОТОКОЛ № 6781

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 6781-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г. (проба отобрана и представлена заказчиком)

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Шпаньково (ёмкость для хранения воды)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория

наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.


Дата начала исследований: 04.07.2023г.

Дата окончания исследований: 07.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6781-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	11	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеева Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6781 от 28.07.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 1 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Тепалина/

подпись ФИО

«09» июня 2023г.



ПРОТОКОЛ № 5183

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 5183-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 24 мая 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Шпаньково (ёмкость для хранения воды)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 24.05.2023г.

Дата начала исследований: 24.05.2023г.


Дата окончания исследований: 26.05.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 5183 -2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ/см ³	60	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Фёдорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Постнова И.А.</u> ФИО
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5183 от 09.06 2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«21» марта 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 2595

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 2595-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.


Дата начала исследований: 16.03.2023г.

Дата окончания исследований: 20.03.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2595-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«21» марта 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 2596

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 2596-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная №35)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория

наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.

Дата начала исследований: 16.03.2023г.


Дата окончания исследований: 21.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2596-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	59	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«21» марта 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2597

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 2597-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 16 марта 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 16 марта 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 16.03.2023г.


Дата начала исследований: 16.03.2023г.


Дата окончания исследований: 21.03.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 2597-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ /см ³	58	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3721-21
Энтерококки	определение в 100см ³	обнаружены в 100 см ³	-	СТБ ISO 7899-2-2015
Колифаги	число БОЕ /100см ³	не обнаружены в 100 см ³	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Заведующий лабораторией врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------


-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 170п/23

от « 04 » июля 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 32 от 04.07.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 7п от 03.07.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	04.07.2023. 07 час. 55 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	5/170п/23
15. Даты проведения испытаний:	04.07.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	1,0	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,6	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	423	± 42,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,78	± 0,15	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

 подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 169п/23
от « 04 » июля 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35
6. Акт отбора:	№ 32 от 04.07.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 7п от 03.07.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	04.07.2023. 07 час. 45 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	4/169п/23
15. Даты проведения испытаний:	04.07.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,6	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	367	± 36,7	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,78	± 0,15	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.


Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

 подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 168п/23
от « 04 » июля 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, ЖЭУ
6. Акт отбора:	№ 32 от 04.07.2023 г.
7. Метод отбора:	ручной
8. План отбора:	№ 7п от 03.07.2023г.
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
10. Вид пробы:	разовая (простая)
11. Дата и время отбора:	04.07.2023. 07 час. 30 мин.
12. Условия транспортировки и хранения:	автотранспорт
13. Условия окружающей среды при отборе:	соответствуют нормативным требованиям
14. Шифр пробы:	3/168п/23
15. Даты проведения испытаний:	04.07.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,8	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	400	± 40,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,66	± 0,13	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____ К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 167п/23
от « 04 » июля 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Питьевая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, колонка № 32 от 04.07.2023 г. |
| 6. Акт отбора: | ручной |
| 7. Метод отбора: | № 7п от 03.07.2023г. |
| 8. План отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 04.07.2023. 07 час. 20 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 2/167п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 04.07.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | - |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	0,6	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	± 0,025	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	pH	ед. pH	7,9	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	7,5	-	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	391	± 39,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,66	± 0,13	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

 подпись


Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 июля 2023г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 175п/23

от « 04 » июля 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Дружба, котельная № 35 |
| 6. Акт отбора: | № 32 от 04.07.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 7п от 03.07.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 04.07.2023г. 09 час. 30 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 10/175п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 04.07.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,6	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	9,0	± 0,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	29	± 3,19	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
7	Медь	мг/дм ³	< 0,002	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Должность

ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола _____

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни
Новосиверская, Здание (лаборатория)
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 04 » июля 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 174п/23

от « 04 » июля 2023г.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование пробы испытаний: | Горячая вода |
| 2. Цель проведения испытаний: | Контроль качества питьевой воды |
| 3. Наименование и контактные данные заказчика: | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684 |
| 4. Юридический адрес: | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 |
| 5. Место отбора: | Гатчинский район, п. Елизаветино, котельная № 20 |
| 6. Акт отбора: | № 32 от 04.07.2023 г. |
| 7. Метод отбора: | ручной |
| 8. План отбора: | № 7п от 03.07.2023г. |
| 9. Документы устанавливающие правила и методы отбора: | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| 10. Вид пробы: | 04.07.2023г. 09 час. 10 мин. |
| 11. Дата и время отбора: | автотранспорт |
| 12. Условия транспортировки и хранения: | |
| 13. Условия окружающей среды при отборе: | соответствуют нормативным требованиям |
| 14. Шифр пробы: | 9/174п/23 |
| 15. Даты проведения испытаний: | 04.07.2023г. |
| 17. Место проведения испытаний: | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды |
| 18. Дополнения, отклонения или исключения: | |

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Цветность	градусы	1	± 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,4	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	8,7	± 0,87	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	26	± 2,86	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
7	Медь	мг/дм ³	< 0,002	-	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Должность

ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Тепалина/

подпись ФИО

«17» апреля 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 3293

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 3293-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 апреля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 апреля 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 04 апреля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.04.2023г


Дата начала исследований: 04.04.2023г


Дата окончания исследований: 08.04.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 3293-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	6	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Федорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Самсонова О.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское. д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«17» апреля 2023г.



ПРОТОКОЛ № 3294

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 3294-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 апреля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 апреля 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 04 апреля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.04.2023г

Дата начала исследований: 04.04.2023г


Дата окончания исследований: 06.04.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 3294-2/Б -ПК /вода питьевая				
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.3721-21 СТБ ISO 7899-2-2015

Исследования проводил:
врач бактериолог


подпись

Федорова Л.М.
ФИО

Исполняющий обязанности
заведующего лабораторией
врач бактериолог


подпись

Самсонова О.Е.
ФИО

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3294 от 17.04.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,

тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни

Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 03 » октября 2023 г.



Протокол испытаний КХА № 378п/23

от « 03 » октября 2023г.

1. Наименование пробы испытаний:	Питьевая вода
2. Цель проведения испытаний:	Контроль качества питьевой воды
3. Наименование и контактные данные заказчика:	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
4. Юридический адрес:	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
5. Место отбора:	Гатчинский район, п. Елизаветино, колонка № 61 от 03.10.2023 г.
6. Акт отбора:	ручной
7. Метод отбора:	№ 10п от 02.10.2023г.
8. План отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:	разовая (простая)
10. Вид пробы:	03.10.2023г. 08 час. 15 мин.
11. Дата и время отбора:	автотранспорт
12. Условия транспортировки и хранения:	соответствуют нормативным требованиям
13. Условия окружающей среды при отборе:	
14. Шифр пробы:	5/378п/23
15. Даты проведения испытаний:	03.10.2023г.
17. Место проведения испытаний:	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
18. Дополнения, отклонения или исключения:	-

19. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	3	± 0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,31	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед. рН	7,5	± 0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	°Ж	7,5	± 1,12	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм ³	483	± 48,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1	± 0,2	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АП АВ	мг/дм ³	< 0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания. При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант
Должность

Иванова С.Е.
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 октября 2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

_____ должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«09» июня 2023г.



ПРОТОКОЛ № 5186

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 5186-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 24 мая 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная №35)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 24.05.2023г.


Дата начала исследований: 24.05.2023г.


Дата окончания исследований: 26.05.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 5186 -2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ/см ³	5	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Фёдорова Л.М.</u> <i>ФИО</i>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Постнова И.А.</u> <i>ФИО</i>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5186 от 09.06 2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813-71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
должность

 /И.И.Теперина/
ФИО

подпись
«09» июня 2023г.



ПРОТОКОЛ № 5185

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 5185-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 24 мая 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 24.05.2023г.


Дата начала исследований: 24.05.2023г.


Дата окончания исследований: 26.05.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 5185 -2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ/см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Фёдорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Постнова И.А.</u> ФИО
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5185 от 09.06.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 И.И.Теперина/

подпись ФИО

«09» июня 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 5184

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 5184-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 24 мая 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (котельная №20)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 24.05.2023г.

Дата начала исследований: 24.05.2023г.


Дата окончания исследований: 26.05.2023г

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 5184 -2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ/см ³	5	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Фёдорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 <i>подпись</i>	<u>Постнова И.А.</u> ФИО
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.

Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

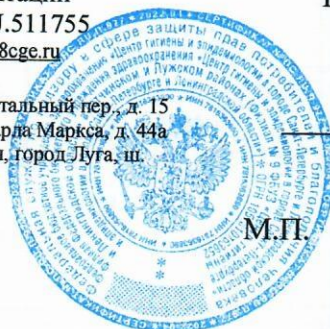
должность

/И.И.Теперина/

подпись

ФИО

«28» июля 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 6789

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного горячего водоснабжения 6789-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (котельная №20)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.



Дата начала исследований: 04.07.2023г.

Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6789-2/Б -ПК /вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеевко Л.И.</u> ФИО

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6789 от 28.07 2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 1 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д.13
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ул.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

И.И.Теперина/

подпись ФИО

«28» июля 2023г.



ПРОТОКОЛ № 6784

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 6784-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г. (проба отобрана и представлена заказчиком)

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино пл. Дружбы (котельная №35)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.


Дата начала исследований: 04.07.2023г.


Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6784-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	3	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеевко Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6784 от 28.07.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru


Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
/должность

 /И.И.Теперина/
ФИО

подпись
«28» июля 2023г.



ПРОТОКОЛ № 6785

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 6785-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г. (проба отобрана и представлена заказчиком)

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино пл. Дружбы (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.



Дата начала исследований: 04.07.2023г.

Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6785-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеевко Л.И.</u> ФИО

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6785 от 25.07.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.

Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

/И.И.Теперина/

подпись

ФИО

«25» июля 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 6790

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода горячая системы централизованного горячего водоснабжения 6790-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (котельная №35)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория

наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.

Дата начала исследований: 04.07.2023г.

Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6790-2/Б -ПК /вода горячая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Сульфитредуцирующие клостридии	число спор в 20 см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6790 от 25.07.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 /И.И.Теперина/

подпись ФИО

«28» июля 2023г.



ПРОТОКОЛ № 6782

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 6782-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г. (проба отобрана и представлена заказчиком)

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (колонка)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.


Дата начала исследований: 04.07.2023г.


Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6782-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а
Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

должность

 М.И.Тепалина/

подпись ФИО

«09» июня 2023г.



ПРОТОКОЛ № 5187

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 5187-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 24 мая 2023 г.

Дата получения пробы (образца): 24 мая 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Дружба (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (согласно акту отбора)

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 24.05.2023г.

Дата начала исследований: 24.05.2023г.


Дата окончания исследований: 26.05.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 5187 -2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ/см ³	72	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Скопленные кокиформные бактерии	КОЕ/100см ³	обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Сальмонеллы	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Фёдорова Л.М.</u> ФИО
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией <i>врач бактериолог</i>	 подпись	<u>Постнова И.А.</u> ФИО
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш.
Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

_____ (подпись)

И.И.Теперина/

подпись ФИО

«28» июля 2023г.



М.П.

ПРОТОКОЛ № 6783

Наименование заказчика: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21

Контактная информация: 8-951-664-33-48 Нестерёнок К.С.

Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 1692/143 от 12.09.2017г.

Цель исследований (испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода питьевая распределительной сети централизованного водоснабжения 6783-2/Б-ПК

Дата изготовления, номер партии (при наличии): не требуется

Дата отбора пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): б/н от 04 июля 2023 г. (проба отобрана и представлена заказчиком)

Дата получения пробы (образца): 04 июля 2023 г.

Адрес места отбора проб (образцов): Елизаветино (ЖЭУ)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): не требуется

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188300 г. Гатчина улица Карла Маркса д.44а

Дата доставки пробы (образца): 04.07.2023г.

Дата начала исследований: 04.07.2023г.

Дата окончания исследований: 06.07.2023г.

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результат

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
номер пробы/наименование пробы 6783-2/Б -ПК /вода питьевая				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	КОЕ /см ³	2	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.3 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колифаги	БОЕ /100см ³	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Исследования проводил: врач бактериолог	 подпись	<u>Афанасенкова И.Е.</u> ФИО
--------------------------------------------	-------------	---------------------------------

Заведующая лабораторией: врач бактериолог	 подпись	<u>Алексеев Л.И.</u> ФИО
----------------------------------------------	-------------	-----------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6783 от 25.07.2023г. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2 страница 2 из 2